

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 8

від 10 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 по вул. Сергіївській

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах № 1,2 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 32,25 мм.
- 3) п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – на фасаді будинку біля під'їзда № 1 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями.
- 4) п. 5.6, п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 25 мм- бшт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 1 по вул. Сергіївській за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК першого, другого під'їздів багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору; п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 фасадний газопровід діаметрами 32, 25 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям; п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність на фасаді будинку біля першого під'їзду відстані між газопроводом та електрокабелями; п.5.6, п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ були виявлені витоки газу на кранах Ø 25мм - бшт. , які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями, в частині знаходження оголовків ДВК в зоні вітрового підпору, відсутності лакофарбового покриття на фасадному газопроводі та відсутності відстані між газопроводом та електрокабелями складено відповідний акт-припис № 25, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушення необхідно провести обрізку дерев біля першого, другого під'їздів для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору, пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 32, 25мм та прибрати на фасаді будинку біля першого під'їзда електрокабелі з газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 10.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 10.05.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.


Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

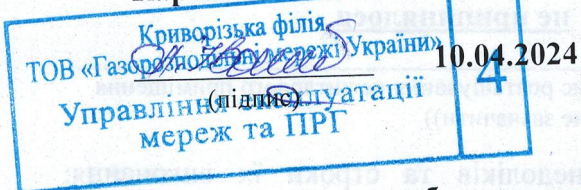

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 10 споживачам газу.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)