

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 1

від 17 травня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Куліковським Віктором В'ячеславовичем, Глущенко Оленою Семенівною та Льченко Анною Тарасівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 по вул. Шкапенка.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п.7.92, глава 7 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 32 мм. Розділ 5 глава 5 пункт 5.10 «Правил безпеки систем газопостачання» - утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи.
- 2) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 40 мм -2 шт., та виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 32 мм – 1 шт.
- 3) п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – запірний пристрій діаметром 32 мм – 1 шт., скритий утеплюючим матеріалом

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених **недоліків** та строки їх виконання: проведеним **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 15 по вул. Шкапенка**, за результатами якого **внутрішньобудинкова система газопостачання** визнана герметичною.

Під час проведення **ТО ВБСГ** було виявлено порушення: **ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п.7.92, глава 7 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 32 мм. Розділ 5 глава 5 пункт 5.10 «Правил безпеки систем газопостачання» - утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи. А також було виявлено порушення: п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 40 мм -2 шт., та виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 32 мм – 1 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). Виявлено порушення: п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – запірний пристрій діаметром 32 мм – 1 шт., скритий утеплюючим матеріалом кв.44, про що складено відповідний акт-припис, який вручено власнику квартири. За виявленими **недоліками** власнику кв. № 44**

необхідно забезпечити вільний доступ до запірною пристрою діаметром 32 мм , для проведення технічного обслуговування газопроводу з метою недопущення витoku газу. Усунути виявлений недолік в термін до 31.05.2024


За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ "КК"СМАРТБУД - КР". На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметром 32 мм. Усунути виявлений недолік в термін до 17.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ "КК"СМАРТБУД - КР" надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 17.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Рубан С.В. 097-52-33-206

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Рубан Світлана Володимирівна

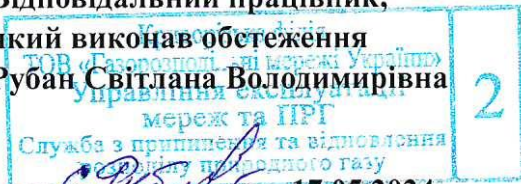

(підпис)

17.05.2024

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 27 споживачам газу.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)