

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 12

від 16 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33А по вул. Юрія Смирнова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на муфтових з'єднаннях згонів Ø 40 мм – 1 шт., Ø 25 – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: **проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 33А по вул. Юрія Смирнова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.**

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 5.6, п. 5.7 глава 5, розділ V ПБСГ а саме: витоки газу на згонах Ø 40 мм – 1 шт. та Ø 25 – 2 шт., які були усунені шляхом перепакування муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу)

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось


Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

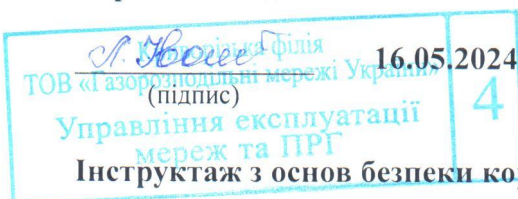

газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)