

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 10

від 14 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43 по вул. Юрія Смирнова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їзді № 4 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п. 9.6, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – у під'їзді № 1 квартири 4 частина фасадного газопроводу Ø 57 мм зашита в самовільної прибудові ( балкон) та немає вільного доступу
- 3) п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових та муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 мм – 4 шт., та згонах Ø 32 – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 43 по вул. Юрія Смирнова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 6.2, глава 6, розділ V, ПБСГ а саме: оголовки ДВК четвертого під'їзду багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору; п. 9.6, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 « Газопостачання» та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – у під'їзді № 1 квартири 4 частина фасадного газопроводу Ø 57 мм зашита в самовільної прибудові ( балкон) та немає вільного доступу та п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 4 шт., та згонах Ø 32 –2 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу)

За виявленими порушеннями, в частині самовільної прибудови та частково зашитою газопроводу низького тиску діаметром Ø 57 мм, прокладеного по фасаду будинку споживачу квартири № 4 вручено відповідний акт – припис № 578 щодо необхідності усуненню виявлених порушень.

За виявленими порушеннями в частині знаходження оголовків ДВК в зоні вітрового складено відповідний акт-припис № 45, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень провести обрізку дерев біля четвертого під'їзду для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору, та вжити заходів реагування до споживача квартири № 4 щодо забезпечення вільного доступу до фасадного газопроводу діаметром 57 мм для обстеження, з метою недопущення витоків газу, потрібно виконати реконструкцію по переносу газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 19.06.2024.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 19.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна

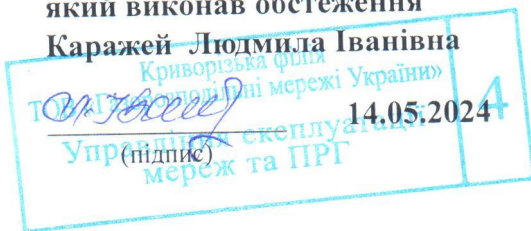

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 20 споживачам газу. \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)