

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 1

від 06 травня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Зубрій Ганною Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем, Іванченком Юрієм Олександровичем, Прутасом Валерієм Івановичем та Аверіною Оленою Вікторівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 по пров. Бульварний.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п.7.92, глава 7 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 50, 89 мм. Розділ 5 глава 5 пункт 5.10 «Правил безпеки систем газопостачання» - утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи.
- 2) п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- виток газу на крані Ø 32 мм - 1 шт. Кран в аварійному стані, а саме: зломаний хвостовик. Припинено газопостачання на під'їзд № 2, кв. 21, 25, 29, 33, 37. Виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 32 мм - 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на під'їзд № 2 кв. 21, 25, 29, 33, 37.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6 по пров. Бульварний, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ були виявлені витoki газу на муфтових з'єднаннях Ø 32 мм, які було усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). А також виявлено виток газу на крані Ø 32 мм в зв'язку з чим було припинено газопостачання на під'їзд № 2, кв. 21, 25, 29, 33, 37. За виявленим порушенням аварійний кран потребує заміни.

Виявлено також порушення: ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п.7.92, глава 7 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 50, 89 мм. Розділ 5 глава 5 пункт 5.10 «Правил безпеки систем газопостачання» - утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи.

За виявленими порушеннями складено відповідний акт-пріпис, який вручено управителю ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС - КР».

На теперішній час для усунення порушення необхідно виконати заміну крану Ø 32 мм на під'їзд № 2. Пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметром 50, 89 мм. Усунути виявлений недолік в термін до 06.06.2024.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 06.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Зубрій Г.В. 067-628-17-86

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,

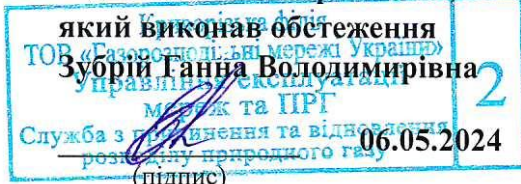

який виконав обстеження
Зубрій Ганна Володимирівна
06.05.2024
(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 31 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)