

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 7

від 04 березня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем, Караваном Ярославом Леонідовичем, Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 по вул. Сергія Гладуша

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57 мм, 40 мм.
- 2) п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – біля під'їзду № 4 гілки знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу.
- 3) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – у під'їзді № 5 відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями.
- 4) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 40 - 3 шт., згонів Ø 40 – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання у під'їзді № 5 : стояки №№1, 2, 3 кв.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 у зв'язку з аварійним станом крану. (зламаний хвостовик на крані Ø 40)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 5 по вул. Сергія Гладуша за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 5, п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ біля четвертого під'їзду гілки знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу; п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.520:2018 «Газопостачання» всередині п'ятого під'їзду відсутня відстань між внутрішнім газопроводом і електрокабелями та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 40 мм – 3 шт та згонах Ø 40 мм – 3 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ - 2011».

На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску, прибрати гілки з фасадного газопроводу та електрокабелі з внутрішнього газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до 04.04.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 04.04.2026


Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось


Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Каражей Людмила Іванівна

04.03.2026


(підпис)

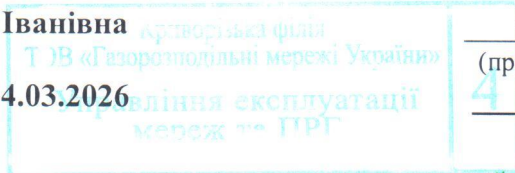

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 31 споживачу газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)