

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Зелене Поле

№ 2

від 04 травня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олеговичем.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41 по вул. Південна с. Зелене Поле  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57мм, 40 мм, 20 мм.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і прочищення ВК.
- 3) п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - пошкоджені оголовки ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання не припинялось

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))


**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 41 по вул. Південна за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ відсутні акти перевірки і прочищення ВК ; п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ оголовки ВК пошкоджені, потребують ремонту.

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску, надати акти перевірки і прочищення ВК та виконати ремонтні роботи по відновленню оголовок ВК. Усунути виявлені недоліки в термін до 04.06.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): Глеюватська ОТГ надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 04.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

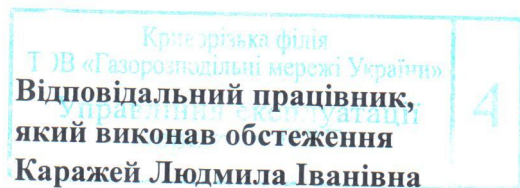

Л.І. Каражей  
(підпис)

04.05.2026

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 2 споживачам газу.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)