

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 10

від 13 липня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем, Савковим Олександром Олександровичем, Мальованим Миколою Івановичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 126 по вул. Сергія Колачевського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їздів №№№ 1,2,3 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і очищення ДВК.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32- 3 шт., згону Ø 32 – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: стояк 2, під'їзд 2, кв. 18,19,22,23,26,27,30,31 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 126 по вул. Сергія Колачевського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв. 18,19,22,23,26,27,30,31.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.520:2018 «Газопостачання» всередині першого, другого та третього під'їздах відсутня відстань між газопроводом і електрокабелями, п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і очищення ДВК та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 3 шт., згоні Ø 32 мм – 3 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ОСББ «ТЕРНИ 126».

На теперішній час для усунення порушень необхідно прибрати електрокабелі з внутрішнього газопроводу та надати акти перевірки і очищення ДВК. Усунути виявлені недоліки в термін до 13.08.2026

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ОСББ «ТЕРНИ 126»
надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі
України» щодо усунення виявлених порушень до 13.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання газопостачання не припинялось.

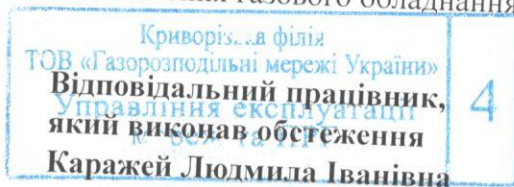

Л.І. Каражей 13.07.2026
(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 15 споживачам
газу. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)